




敷地内浄化処理装置 合併浄化槽 7人槽用 PPP-7 工事仕様書

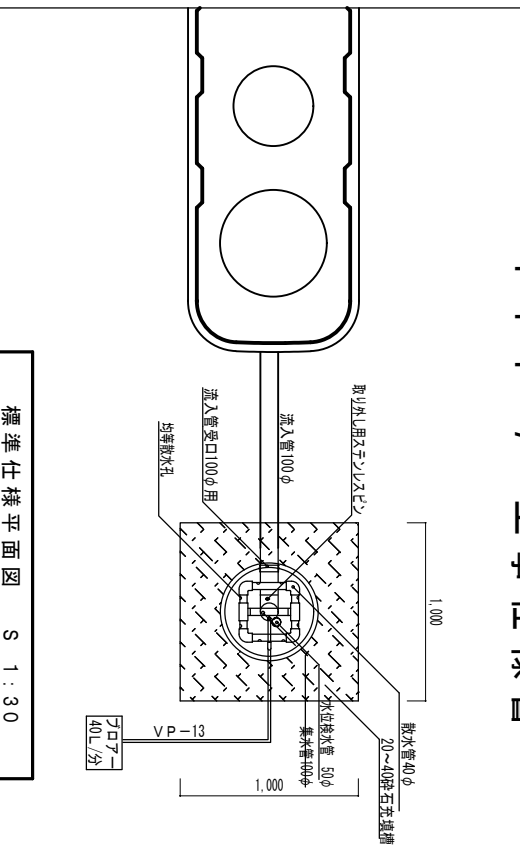


標準仕様平面図 S 1:30

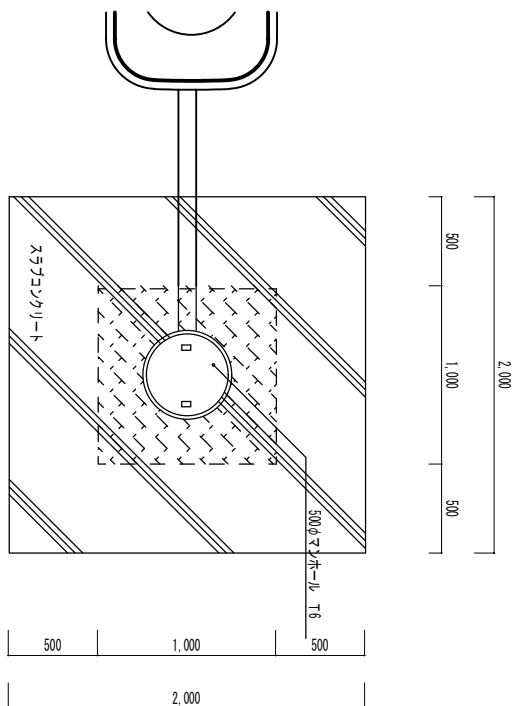

駐車場仕様平面図 S 1:30

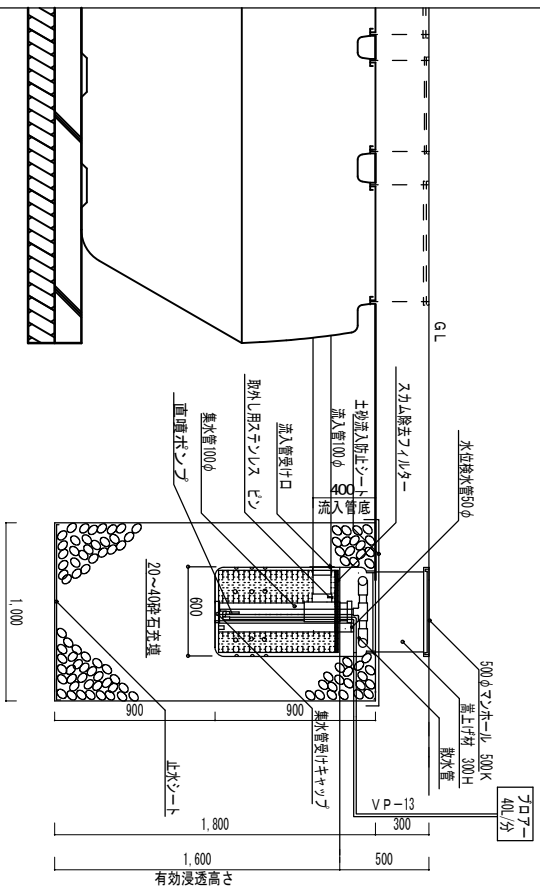

標準仕様断面図 S 1:30

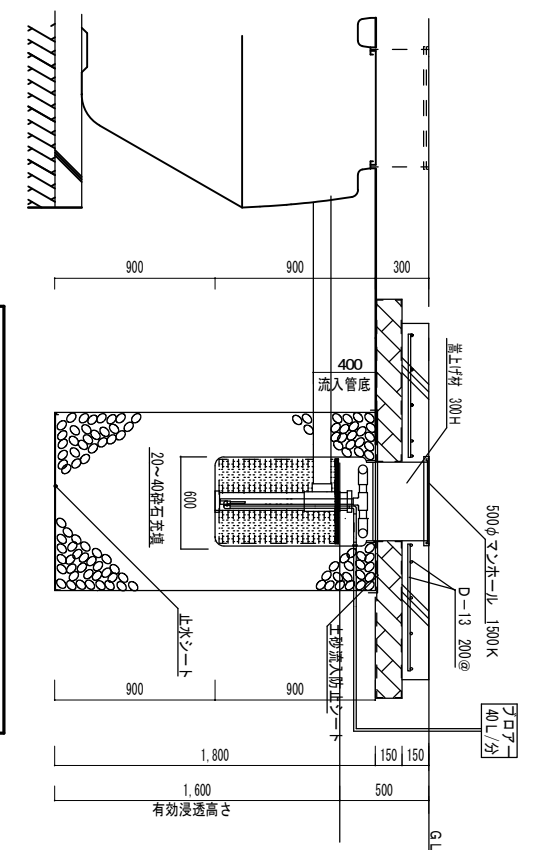

駐車場仕様断面図 S 1:30

PPP-7 仕様書	
処理入槽	合併浄化槽 7人槽用
流入水のBOD	20mg/L
流入水量	1,400L/日
処理装置の寸法	外寸 800φ H900 (1,000×1,000×1,000) × 1,600 (mm)
有効浸透装置面積	6.4m ²
処理槽の覆削寸法 (蓋上げ層の場合)	L × W × H 1,000 × 1,000 × 1,800
処理能力水量	6.4m ² × 250L/㎡/日 1,600L/日

土壌に浸透する透率は、地質によって異なります。蓋土、粘土、岩盤、等の浸透性の低い地質については、掘削寸法を、大きくする場合があります。掘削面に、湧水が無いことを、確認してください。湧水があった場合は、掘削寸法を、変更してください。設置位置については、各地域の条例法、遵守してください。

有限会社 才ガク創研
〒320-0075
栃木県宇都宮市宝木本町2293
TEL028-665-3521 FAX028-665-3523