



# 敷地内浄化処理装置合併浄化槽11~20人槽用 PPP-11~20 工事仕様書

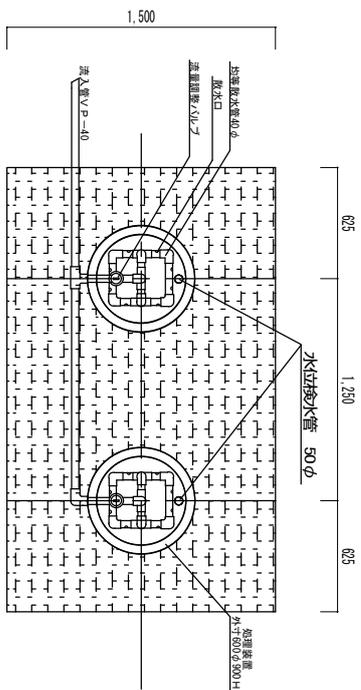


標準仕様平面図 S 1:30

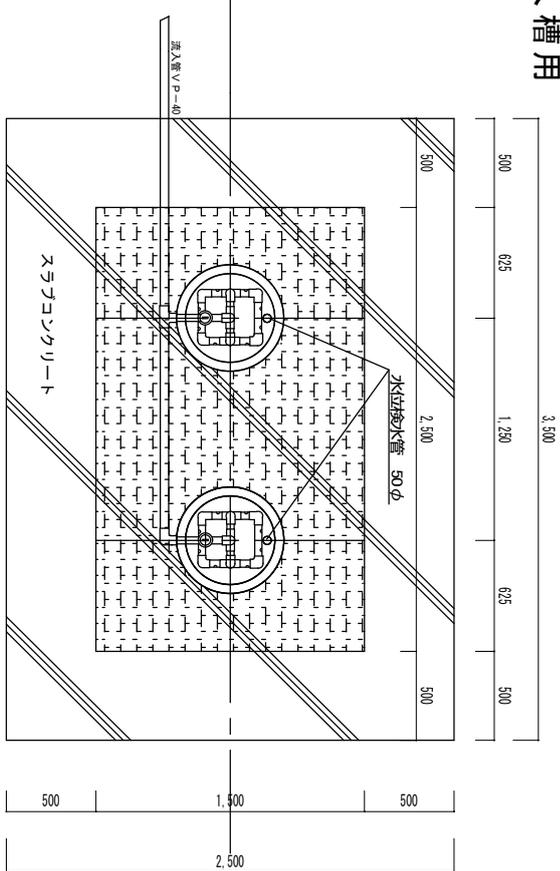


駐車場仕様平面図 S 1:30

PPP-11~20		合併浄化槽	
処理人数	11人槽用~20人槽用	有効浸透面積	16.0m <sup>2</sup>
流入水の800	20m <sup>3</sup> /日	処理槽の寸法	1.5m x 2.5m x 2.0m (不上昇時の場合)
流入水量	4,000L/日	処理能力水量	16.2m <sup>3</sup> x 250L/日 4,000L/日
処理装置の寸法	外寸 600φ 900H 2基	土壌に浸透する速度は、地質によって異なります。腐土、粘土、岩盤等の浸透性の悪い地質については規制寸法を大きくする場合があります。掘削面に、湧水が無いことを確認してください。湧水があった場合は、掘削寸法を大きくしてください。設置位置については、各地域の条例を遵守してください。	

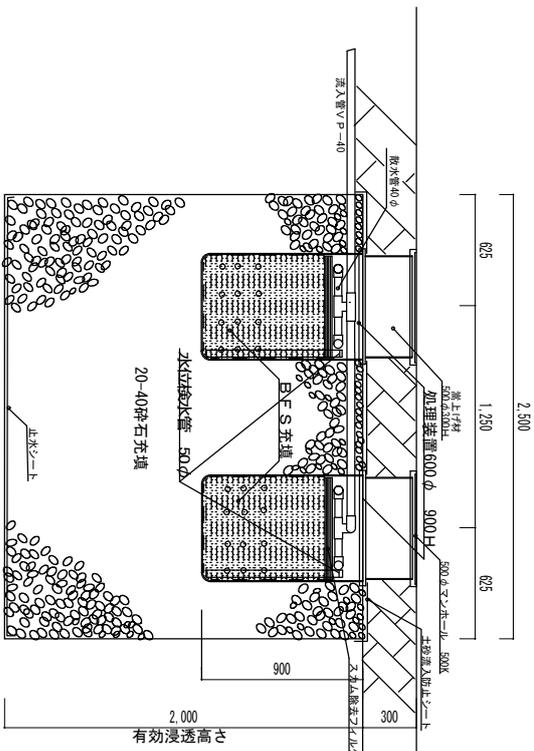

標準仕様断面図 S 1:30

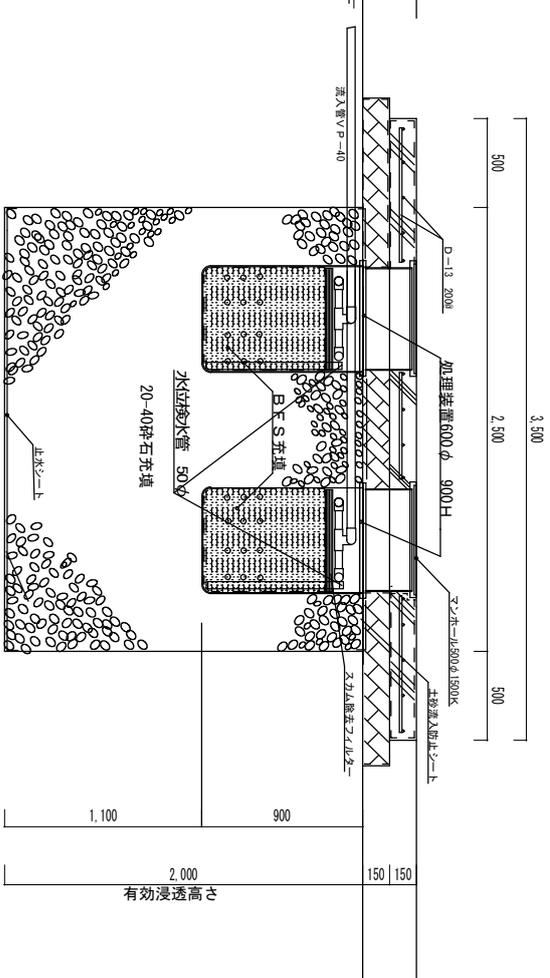

駐車場仕様断面図 S 1:30

〒200-0015  
株式会社 オガワ創研  
栃木県宇都宮市宝木本町2293  
TEL 028-665-3521 FAX 028-665-3523