
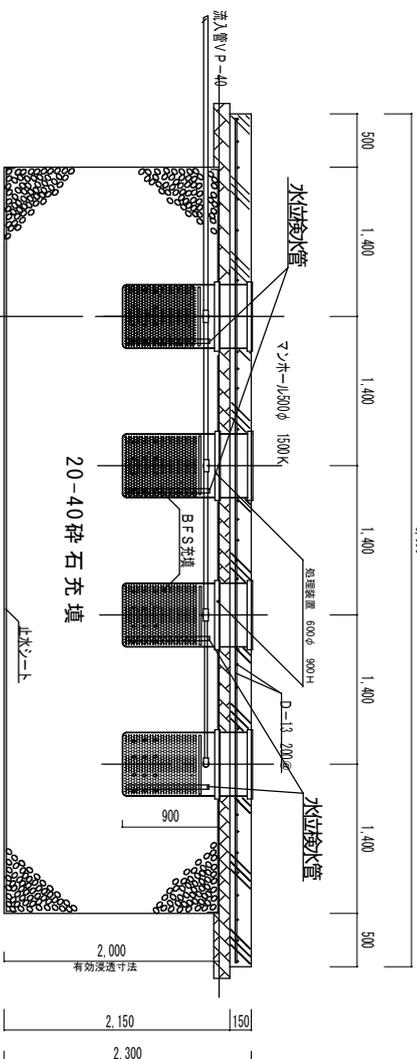
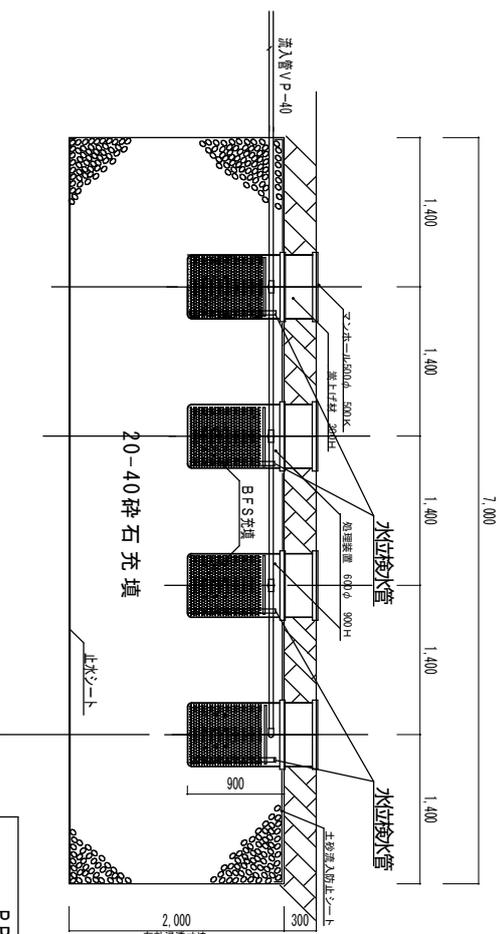
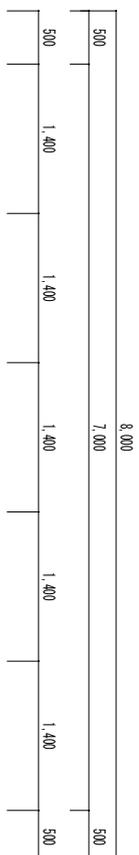


敷地内浄化処理装置 合併浄化槽 31人～40人槽用 PPP-31人槽～40人槽 工事仕様書



PPP-31人槽～40人槽 仕様書

処理人槽	合併浄化槽	31人槽～40人槽用
流入水のBOD	20mg/L	
流入水量	8,000 L/日	
処理装置の寸法 基数	外寸 800φ 900H	4基
有効浸透層面積	(1.5H/57.0(7.0) × 2.0(2.0) m)	34.0m ²
処理槽の掘削寸法 (掘上げ無しの場合)	L W H 1.5m × 1.0m × 2.0	
処理能力水量	34.0m ³ × 250L/日	8,500L/日

土壌に透流する量は、地質によって異なります。
 掘削寸法を、大きくする場合があります。
 掘削面に湧水が湧くことを確認してください。
 湧水があった場合は、掘削方法を調整してください。
 掘削位置については、各地域の条例を遵守してください。

有限会社 オガチ創研

〒920-0075

栃木県宇都宮市宝木本町2293

TEL 028-665-3521 FAX 028-665-3521