
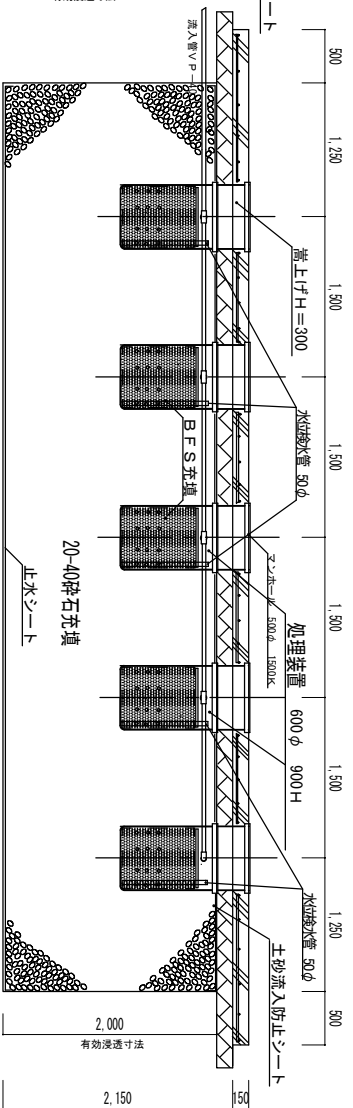
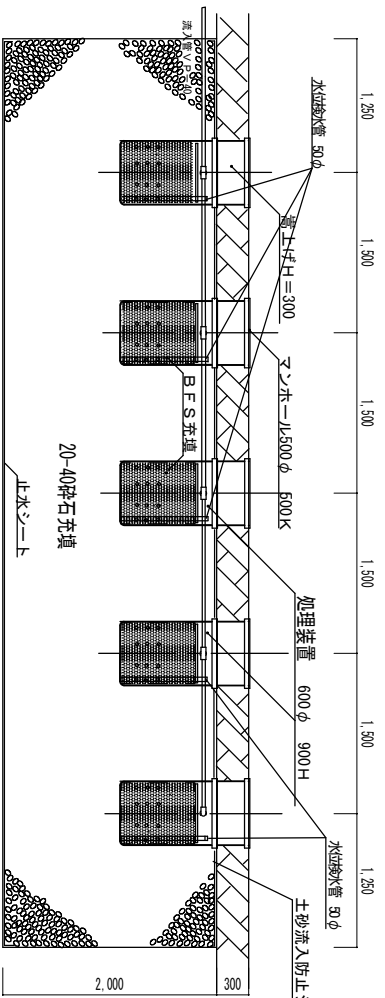


# 敷地内浄化処理装置 合併浄化槽 41人～50人槽用 PP-41人槽～50人槽 工事仕様書

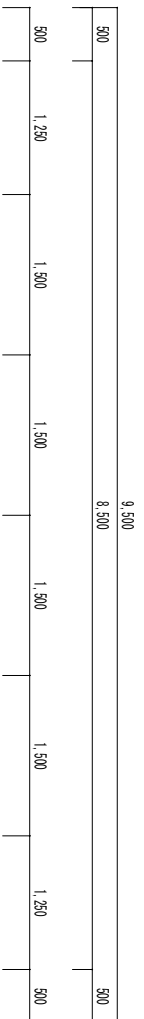

## PP-41～50 仕様書

処理人槽	合併浄化槽	41人～50人槽用
流入水のBOD	20mg/L	
流入水量	10,000 L/日	
処理装置の寸法 基数	外寸 600φ 900H	
有効浸透層面積	(1.51.5φ6.5φ) × 2. (㎡)	40.0 m <sup>2</sup>
処理槽の掘削寸法 (掘上げ時の場合)	L W H 1.5m × 8.5m × 2.0m	
処理能力水量	40.0m <sup>3</sup> × 20L/日	10,000 L/日

土壌に透染する程度は、地質によって異なります。  
 礫土、粘土、粘板、軟弱層の多い地質については、掘削寸法を、大きくする場合があります。  
 掘削面に湧水が湧くことを確認してください。  
 湧水があった場合は、掘削方法を数えてください。  
 掘削位置については、各地域の条例を遵守してください。

有限会社 オガワ創研

〒320-0075 栃木県宇都宮市宝木本町2293  
 TEL 028-665-3521 FAX 028-665-3521