


敷地内浄化処理装置PPP(スリーピー) 維持管理要綱

PPP-11人槽以上


通常の点検は、浄化槽点検時、目視による点検を行います

点検項目

1. 浄化槽からPPP(スリーピー)までの流れが、正常で、あること
2. スカム除去ネット上に異物が有る場合取り除いてください
3. バイオフィロンティアスポンジに汚泥の付着が無いか
4. 装置内の水位が、高く無いか、
装置内水位が、目視出来るくらい高い場合、改修工事が必要です。
5. 上部マンホールの確認 (傾き、破損 等)
6. 処理装置の各槽に、均等散水出来ているか、の確認
処理装置上部バルブの調整により、均等散水してください。
7. 処理装置に雨水の流入が、無いことの確認

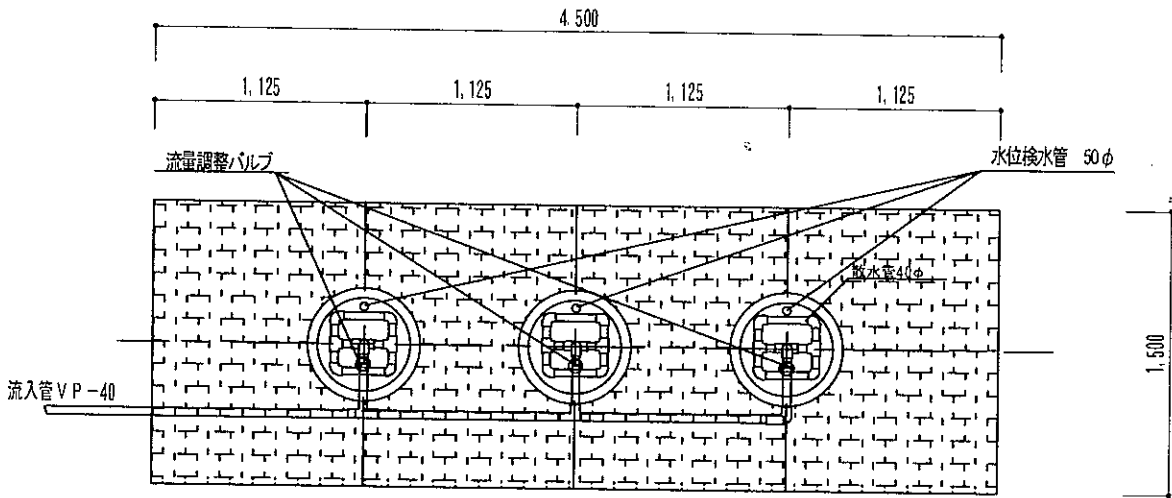

PPP-21~30人槽 平面図

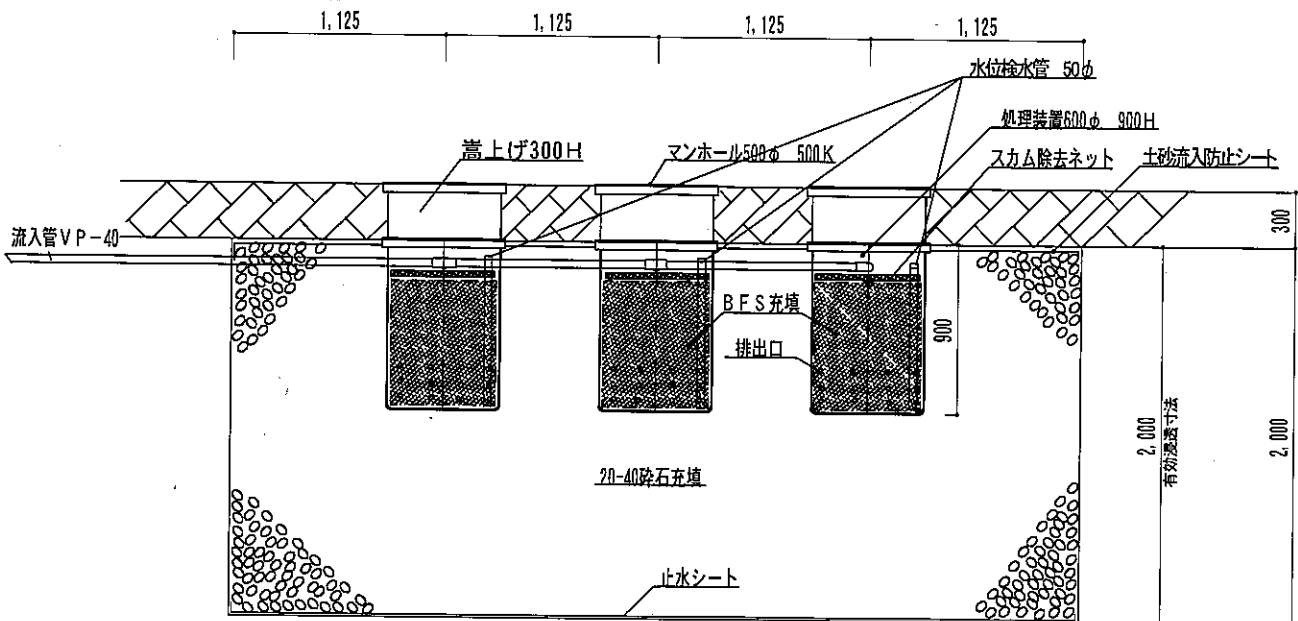

PPP-21~30人槽 断面図