



敷地内浄化処理装置 合併浄化槽 31人～40人槽用 P P P - 31人槽～40人槽 工事仕様書

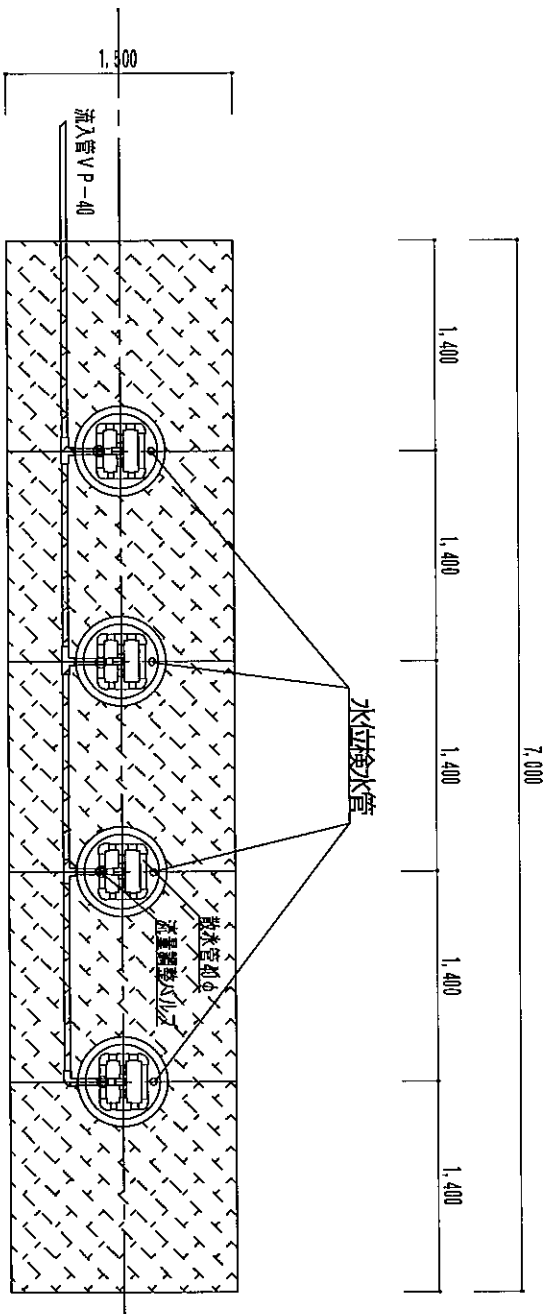

標準仕様 平面図

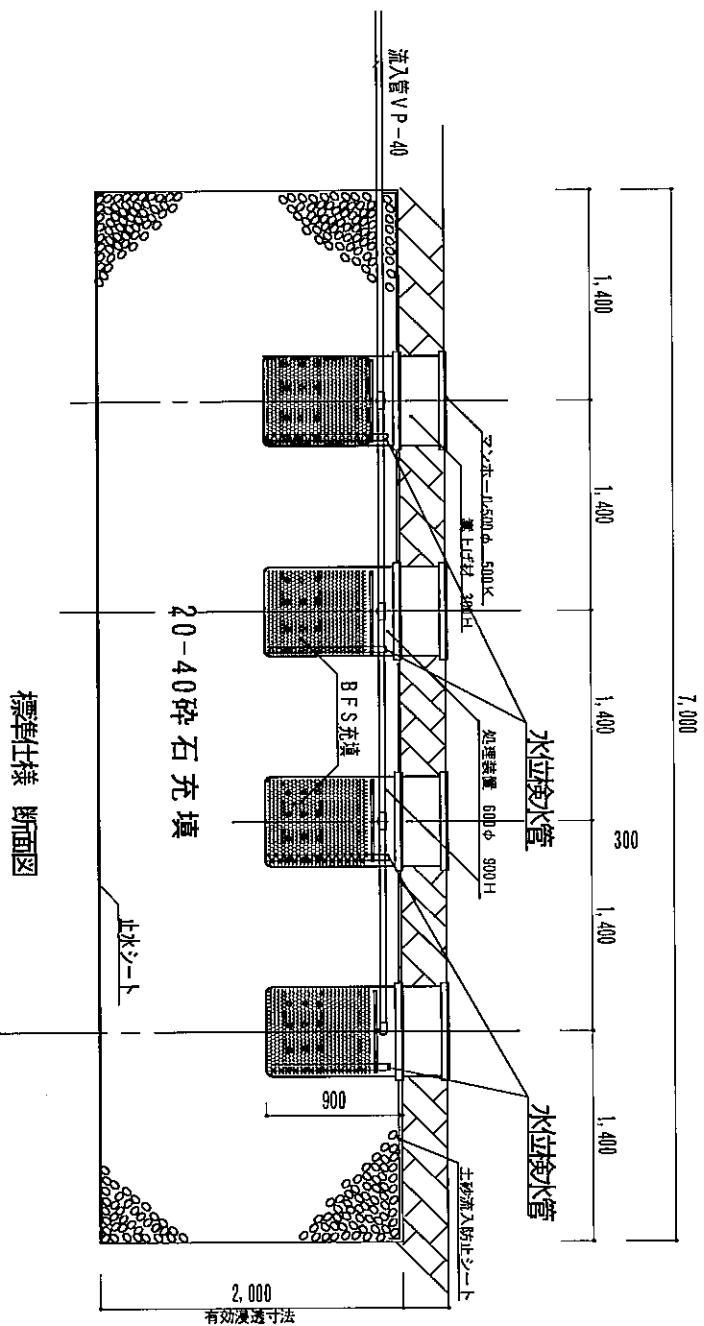

標準仕様 断面図

P P P - 31人槽～40人槽 仕様書	
処理方式	酸素拡散方式
処理人槽	合併浄化槽 31人槽～40人槽用
流入水のBOD	20mg/L
流入水量	8,000 L/日
処理装置の寸法 基数	外寸 600φ 900H 4基
有効透過壁面積	(1.5m x 5.7m x 2.0) x 2.0 (m) 34.0m ²
処理槽の掘削寸法 (掘上げ無しの場合)	L W H 1.5m x 1.0m x 2.0
処理能力水量	34.0m ³ x 250L/日 8,500L/日

土壌に透入する遊離は、地質によって異なります。
盛土、粘土、岩盤、等遊離の速い地質については、掘削寸法を、大きくする場合があります。
掘削面に湧水が無い場合、掘削寸法を狭くしてください、湧水があった場合、掘削寸法を狭くしないでください。設置位置については、各地域の条例を遵守してください。

株式会社 オガワ創研
〒320-0075 栃木県宇都宮市宝木本町2293
TEL 028-665-3521 FAX 028-665-3523